# Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

**Plaats van het onderzoek:** ZAGERIJSTRAAT 52 2500 LIER België

**Bus:** 102

**Aard onderzoek:** Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)

| Datum van het bezoek | Volgend controlebezoek: | Agent-bezoeker |
|---|---|---|
| 16/02/2026 | 16/02/2051 | Hasan Ozdemir |

**BESLUIT : CONFORM**

## Identificatie van derden

| Opdrachtgever | |
|---|---|
| Naam | [redacted] |
| Adres | [redacted] |
| **Eigenaar, uitbater of beheerder** | |
| Naam | Eigenaar Zagerijstraat 52 2500 Lier |
| Adres | ZAGERIJSTRAAT 52 2500 LIER België |
| **Installateur** | |
| Naam | Emiel Nr |
| BTW | BE0729613511 |

## Identificatie van de elektrische installatie

| | |
|---|---|
| Adres | ZAGERIJSTRAAT 52 2500 LIER België |
| Nr Teller | 1LGZ0570565114 |
| Netbeheerder naam | Fluvius |
| Gebouw | Appartement 1ste verdieping rechts |

**Atlas Controle VZW**
Erkend controleorganisme
Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek
Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be
BTW BE0732536476 | RPR Brussel

# Wetgeving

BELAC 663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

| | |
|---|---|
| **Aard onderzoek:** | Periodieke inspectie (Boek 1 6.5) |
| **Datum van de uitvoering van de installatie** | Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981 |
| **Funderingen** | vóór 81 |
| Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties oud AREI waren toegepast (Boek 1 8.2.2) | |

# Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

| | |
|---|---|
| **Netbeheerder naam** | Fluvius |
| **Nr Teller** | 1LGZ0570565114 |
| **EAN-code** | |
| **Meter/bord verbinding** | XVB 4X10 |
| **Net spanning** | 3 x 400 V + N |
| **Algemene bescherming** | 40A 4P |
| **Maximum beveiliging** | 40A 4P |
| **Aantal verdeelborden** | 2 |
| **Hoofd differentieelschakelaar** | 300mA - 40A - type A |
| **Type van aardelektrode** | Aardingspen |
| **Waarde (Ω)** | 11,29 |
| **Beschrijving van de elektrische installatie** | Zie beschrijving |

## Elektrisch paneel(en)

| Aantal | Beveiliging | Doorsnede | Referentie verdeelbord |
|---|---|---|---|
| 6 | C20 | 2,5 | A,B,C,I,J,K |
| 5 | C16A | 2,5 | D,E,F,G,L |
| 1 | C32A | 6 | H |

## Resultaten van de controle

**Testapparatuur:**

| | |
|---|---|
| **Schema's en situatieplannen** | OK |
| **Equipotentiale verbindingen** | OK |
| **DK Test van DSR** | OK |
| **ΔIn** | OK |
| **Controle van de staat** | OK |
| **Waarde (Ω)** | 11,29 |
| **Isolatiemeting (MΩ)** | 210 |
| **Opgesteld materieel** | OK |
| **Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking** | OK |
| **Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking** | OK |
| **Beschermingsinrichtingen tegen overstroom** | OK |

## Schema's, plannen en documenten van de installatie

| | |
|---|---|
| **Schema's en situatieplannen** | OK |

## Inbreuken

Nihil

## Opmerkingen

| Bewoordingen | Referentie |
|---|---|
| De isolatieweerstand kan niet gemeten worden. Die moet groter zijn dan 0,5 MOhm. | RDE24 |
| Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. | RDE4 |
| Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle. | RDE6 |
| De verlichting is nog niet permanent geïnstalleerd. | RDE7 |
| De eenheid was gemeubileerd ten tijde van de inspectie. | RDE15 |
| Verf en/of pleisterwerk op de aardcontacten van wandcontactdozen moeten worden verwijderd voordat de (nieuwe) installatie in gebruik wordt genomen. | RDE43 |

## Besluit van de controle


| |
|---|
| De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. |
| Indien van toepassing, verklaart Atlas Contrôle dat de bezoekende agent de differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, heeft verzegeld. |
| Het (de) eendraadsschema('s)- en situatieplan(en) werd door de bezoekende agent van Atlas Controle voor gezien getekend. |
| De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd. |
| De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. |

| Bezoekagent |
|---|
| Hasan Ozdemir |

## Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

| |
|---|
| De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. |
| De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier. |
| De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties. |

# Bijlagen

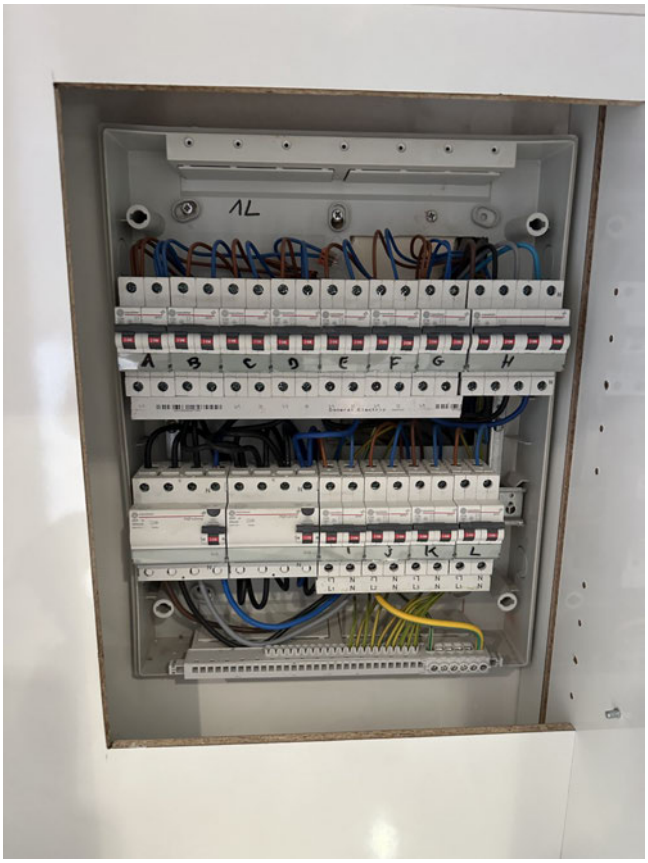


Bord

1