

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN:

Ref.:

Index:

Teller nr.

56207153

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.:

261/110321/09

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

2940 Hever
Hughevisstraat 40

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Van Cankeren

Adres:

2130 Ekeren, Oude-Lieve-Vrouwstraat 28

INSTALLATEUR:

id

Adres:

id

BTW of IK:

0631.145.242

Datum van het onderzoek:

21/03/2011

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) + art 278

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen:

Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning

2x230

V

Bescherming van de aansluiting

Auto 40

A

Voedingskabel hoofdbord:

4

X

10

mm²

Alg. schakelaar: type

ADS 40A 300A

Type van de aardelektrode: lus - baren - penne - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden:

1

Aantal eindstroombanen:

7

RA: 14

Ohm; RI tot 5

MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen

nota's: toetsplan klasse I enkel te gebruiken in skip contacten met aardpen

PROCES-VERBAAL VAN HET

GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/03/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

261

Willeke Pasquels

De directeur,

1	2	3	4	5	6	7
VERLIES STROOM SCHAKELAAR 40 AMP 0,300 AMP 2 Polig	2x 10 AMP VRIJGIFTING STOPKONTAKT OPEN AAN 1 40 AMP Bekegen	2x 16 AMP STOPKONT 1 40 AMP Bekegen	2x 16 AMP MEUKEN STOPKONTAKT WERKBLAD CENTRALE IER WARM WATER	2x 10 AMP LIVING WOK CANAL STOPKONT + LICHT	2x 10 AMP BOVEN LICHT + STOPKONTAKT	2x 32 AMP KOOKPLAAT

8

9

VERLIES STROOM SCHAKELAAR 40 AMP 0,300 AMP 2 Polig	2x 20 AMP STOPKONTAKT WAS KAMER
---	--

ELEKTRO VERCAUTEREN LEO
O.L. VROUWSTRAAT 28
2180 EKEREN
 BTW BE0631 145 247 - HRA 205 631
 Tel 03/313 80 17 - GSM 0475 651 290
 LEOVERCAUTEREN.1@SKYNET.BE

HOOG HUIS STR 40

VERLIES SLEUTEL SCH


2x10AMP

0,300AMP


2x10AMP

2x16AMP

16AMP

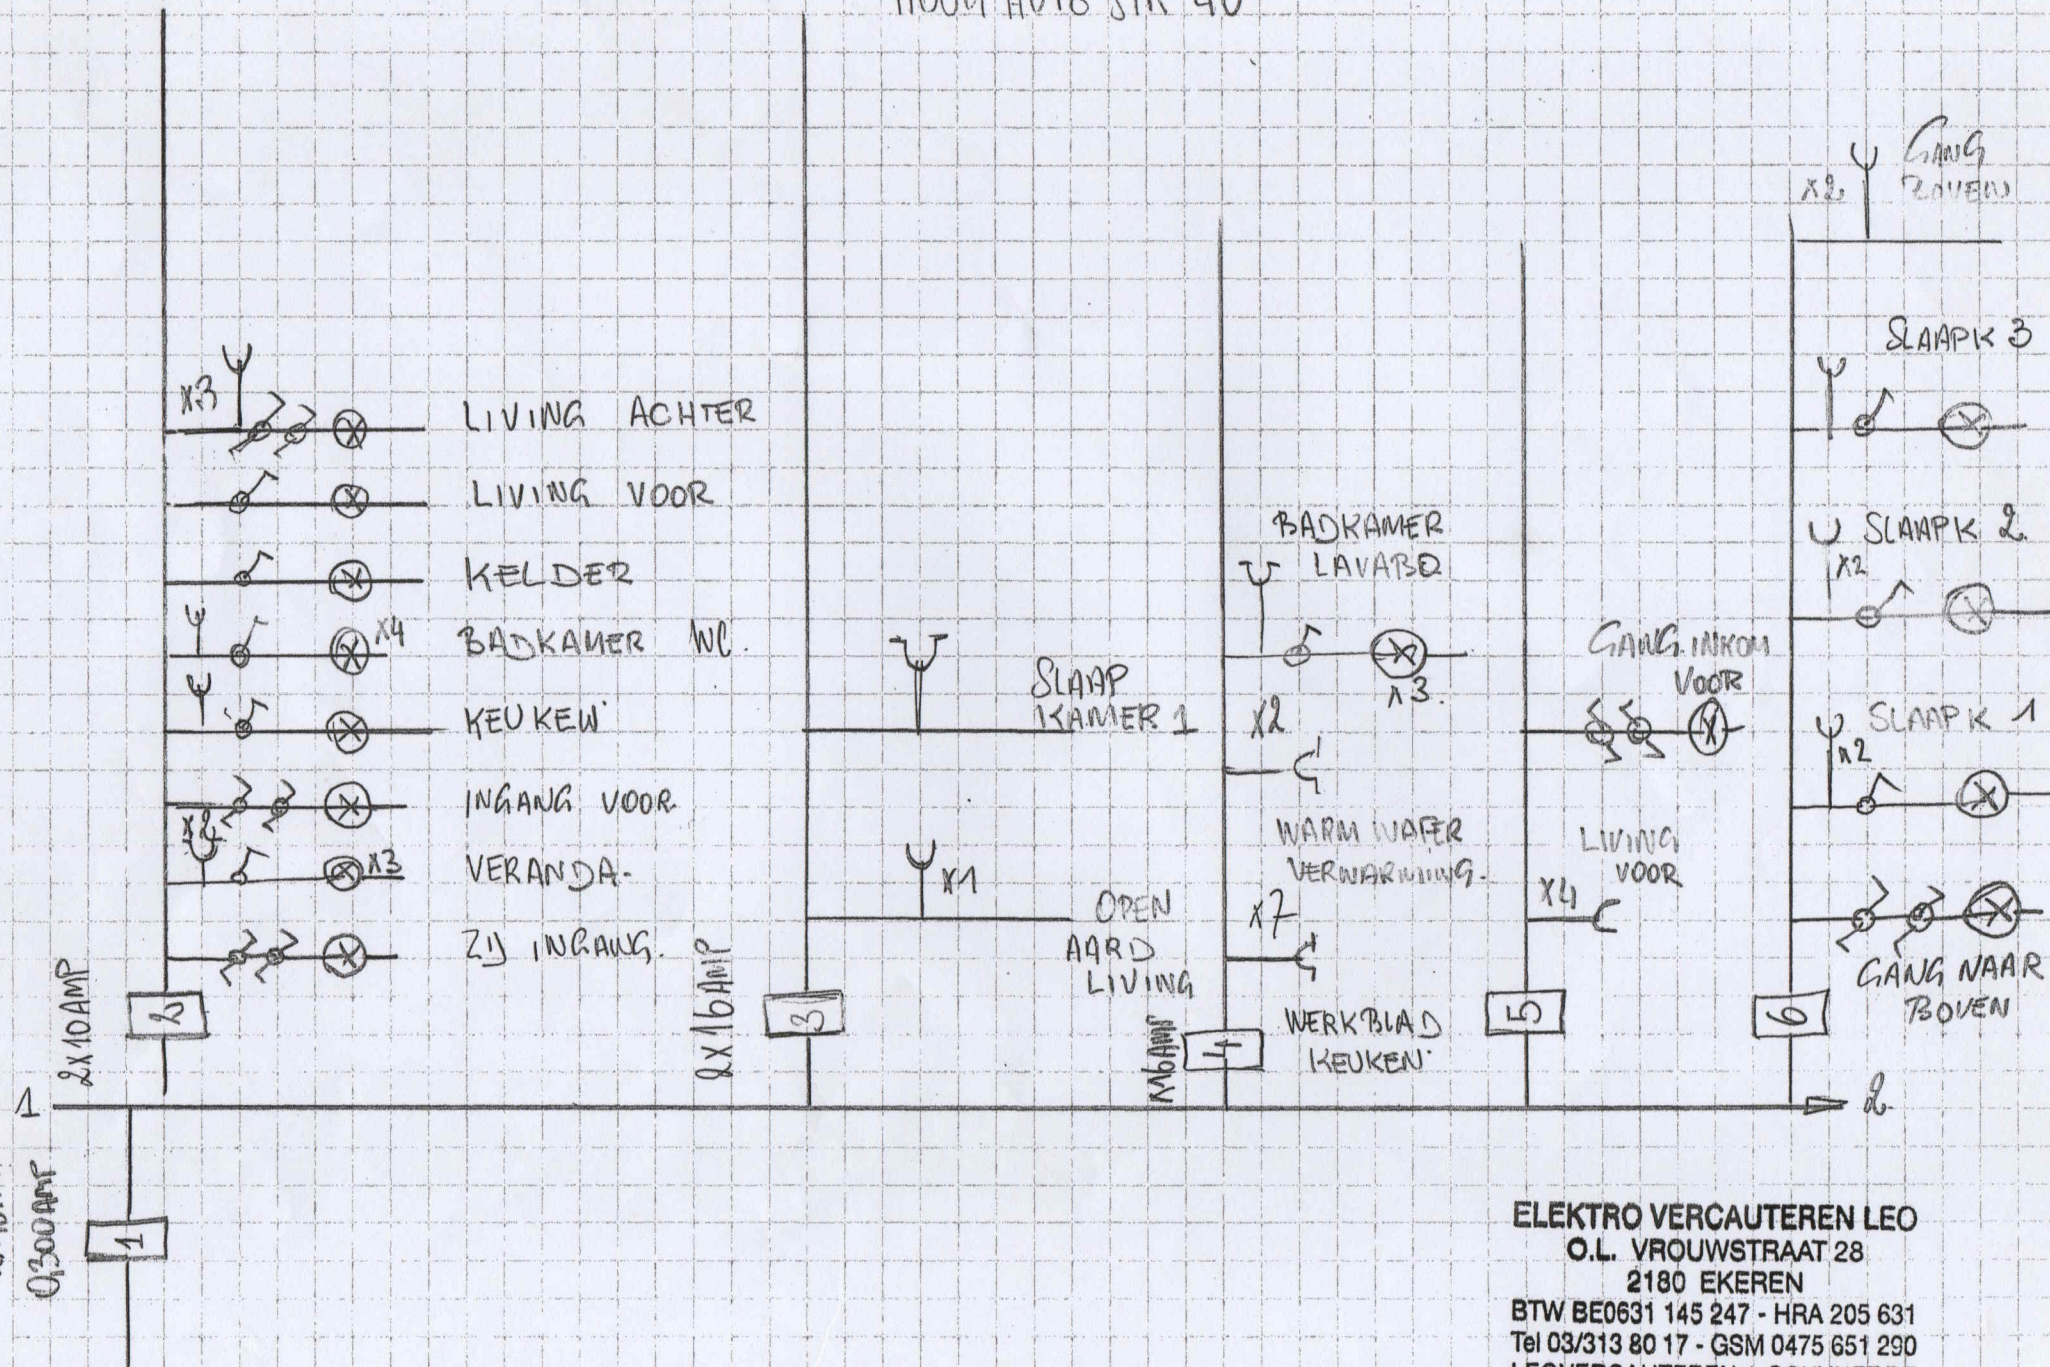

ELEKTRO VERCAUTEREN LEO
 O.L. VROUWSTRAAT 28
 2180 EKEREN
 BTW BE0631 145 247 - HRA 205 631
 Tel 03/313 80 17 - GSM 0475 651 290
 LEOVERCAUTEREN.1@SKYNET.BE

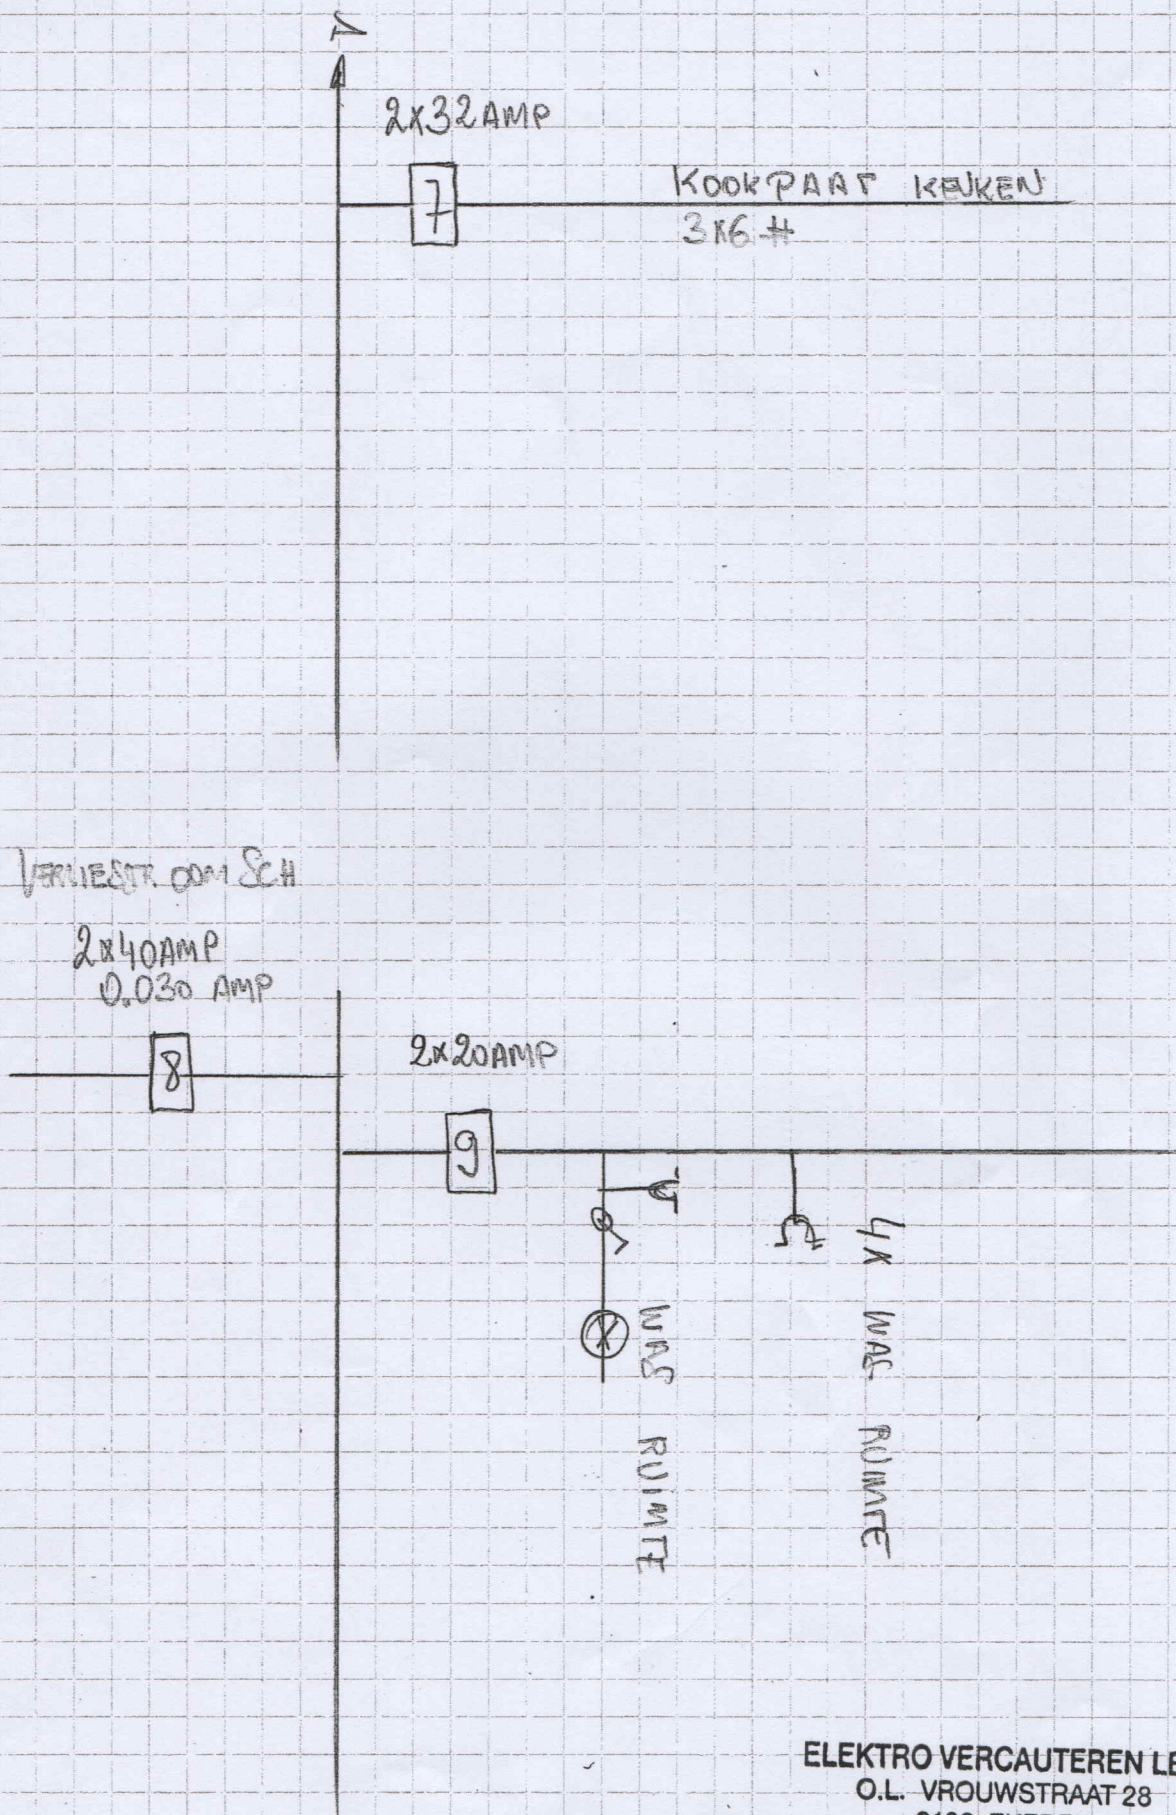

ELEKTRO VERCAUTEREN LEO
O.L. VROUWSTRAAT 28
2180 EKEREN
BTW BE0631 145 247 - HRA 205 631
Tel 03/313 80 17 - GSM 0475 651 290
LEOVERCAUTEREN.1@SKYNET.BE

Hoochhuis Str 40

ELEKTRO VERCAUTEREN LEO
O.L. VROUWSTRAAT 28
2180 EKEREN
BTW BE0631 145 247 - HRA 205 631
Tel 03/313 80 17 - GSM 0475 651 290
LEOVERCAUTEREN.1@SKYNET.BE

