

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 04/07/2023

Inspecteur: Stephan Pooters

Mentor: -

Installateur: Finess bv

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 0879 090 511

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23021926

Datum verslag: 04/07/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Dahliastraat
Huisnummer 27
Busnummer
Postcode 2160
Gemeente Wommelgem
Land België

Eigenaar

Naam [REDACTED]
Straatnaam Dahliastraat
Huisnummer 27
Busnummer
Postcode 2160
Gemeente Wommelgem
Land België

Installateur

Naam Finess bv
BTW nr. BE 0879 090 511
Telefoonnummer +32495797364
E-mail timmyschutters@gmail.com

Type : Laadpaal

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820049876503

Teller Nr. : 1SAG3100379978



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole voor de aansluiting van een elektrische laadpaal in een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4, 7.22 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 498 MΩ

RE: 3,70 Ω

OK

OK



Kan de laadinrichting energie terugleveren aan de vaste stroomopwaartse elektrische installatie: Nee

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	16	EV	4	6
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
nota/note 6.1 Deze keuring betreft enkel de laadpaal.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 4/7/2048
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Stephan Pooters

Stephan Pooters
ACEG VZW - #301

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 4/7/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.










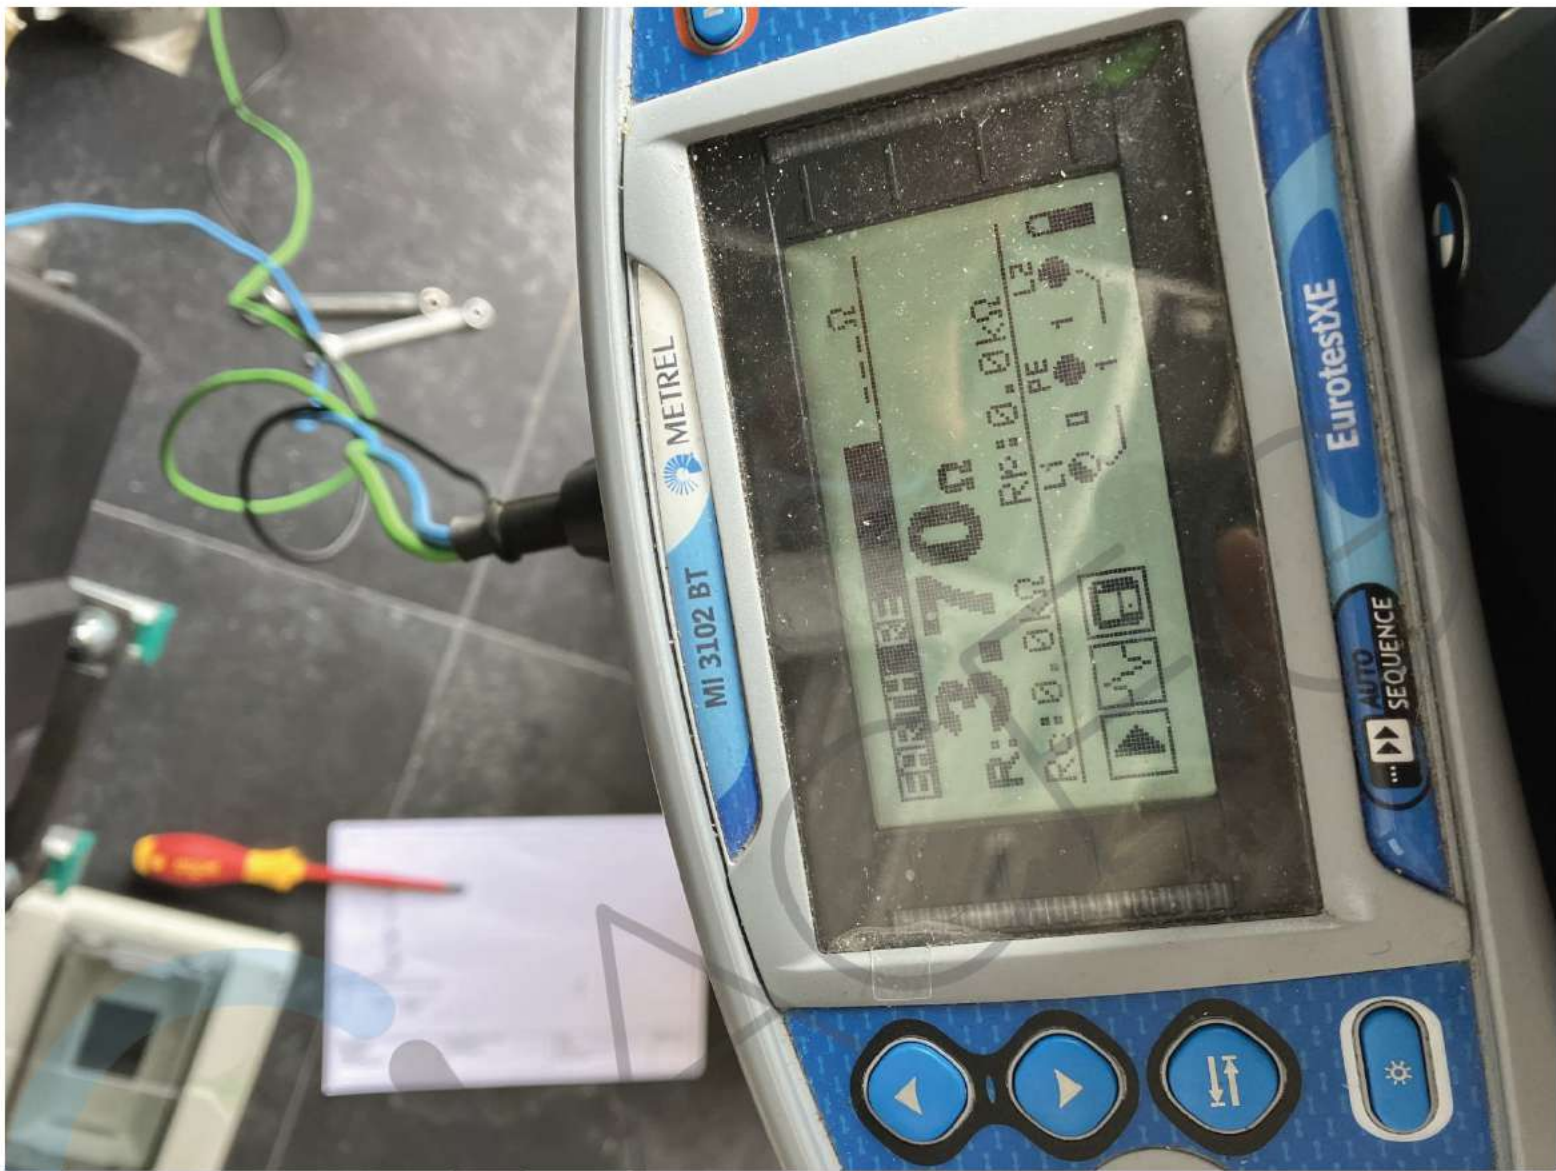




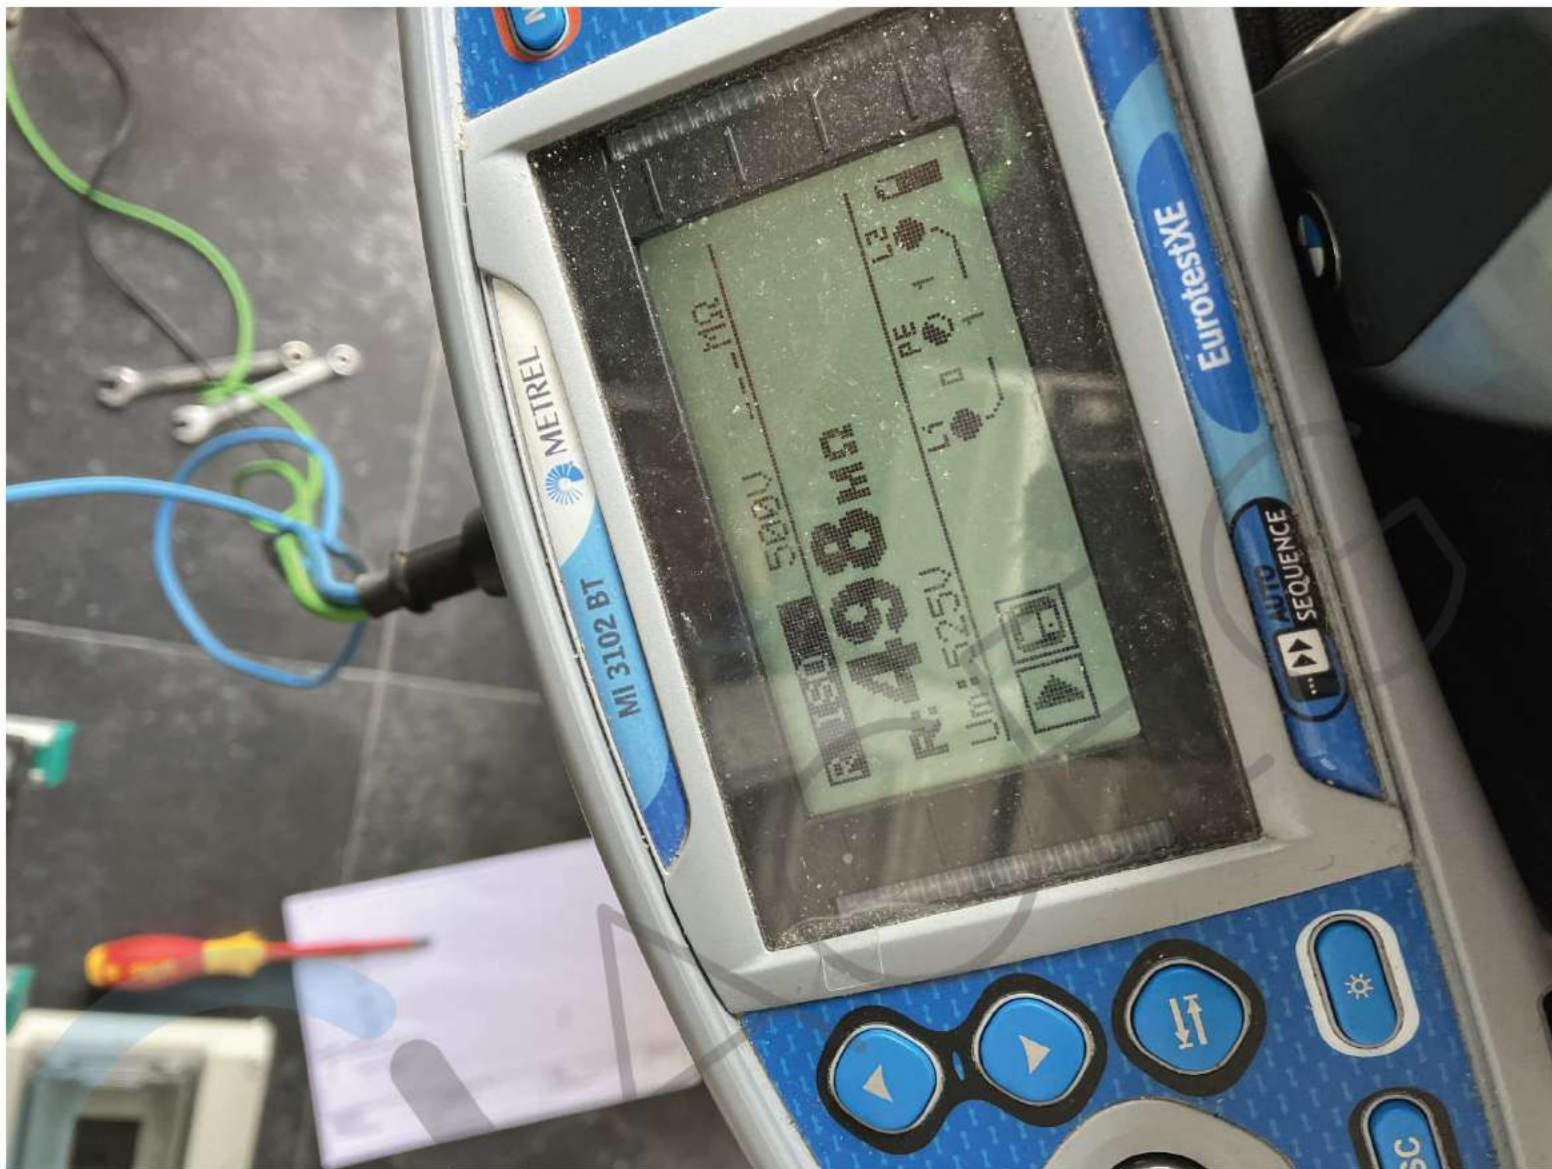

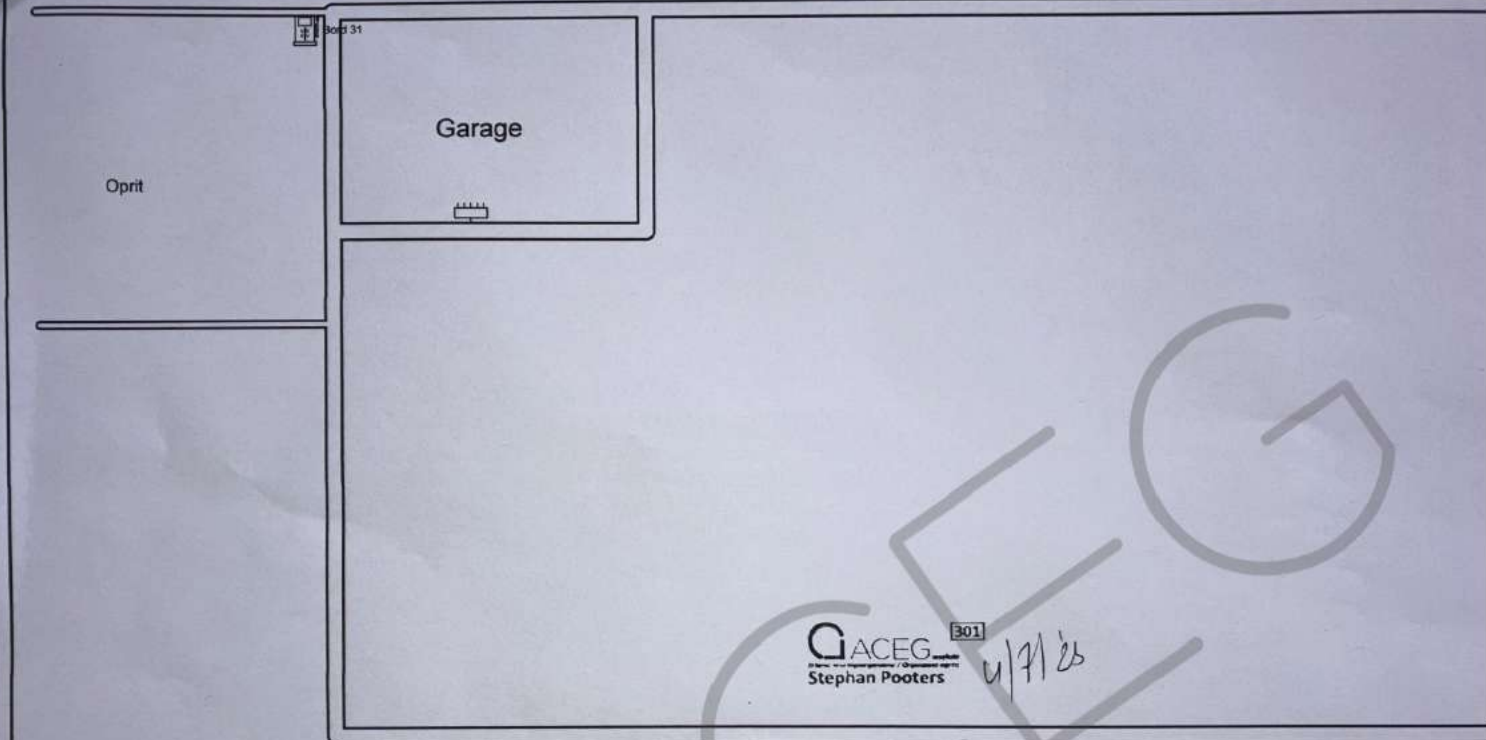			
Erkend Organisme ACEG Antwerpen Vogelkerslaan 80 2960 Brecht Tel.: 03 369 15 94 e-mail: antwerpen@aceg.be	Plaats van de elektrische installatie Van De Straete Dahliastraat 27 Bus B 2160 Wommelgem 	Installateur Finess bv Liersebaan 163 A 2970 Schilde GSM: 0495 79 73 64 e-mail: timmyschutters@gmail.com BTW BE 0879.090.511 	p. 2/3 Situatieschen 3 x 400V + N -

Laadpunt Ecotap
SN S1235915
met 6mA lekstroombeveiliging
Laadpaalnummer E85688

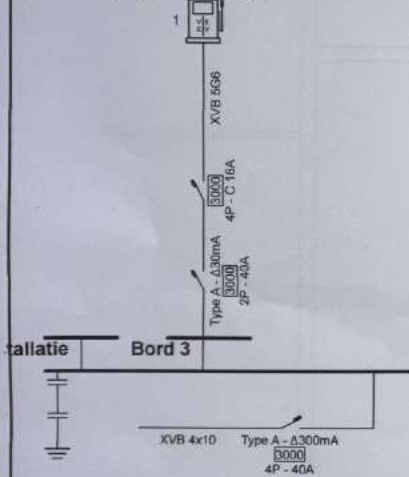

ACEG 301
Technische Dienst

Erkend Organisme
ACEG Antwerpen
Vogelerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@acceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Van De Straete
Dahliestraat 27 Bus B
2160 Wommelgem

Installateur
Finess bv
Liersebaan 163 A
2970 Schilde
GSM: 0495 79 73 64
e-mail: timmyschutters@gmail.com
BTW BE 0879.090.511

p. 1/3
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz









