

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN a.s.b.l.
TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN v.z.w.



Siège sociale / Maatschappelijke zetel
Bd Clovislaan 15 - 1000 BRUXELLES-BRUSSEL
Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08

Siège d'Anvers / Zetel Antwerpen
Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65

B.T.W. / T.V.A. BE-0406.486.616

REÇU - ONTVANGSTBEWIJS Nr 551447

CETTE PREUVE EST VALABLE COMME RELEVÉ DE COTISATION
DIT BEWIJS GELDT ALS BIJDRAGESTAAT

Date :
Datum : 12/12/2014

(nom et adresse à mentionner intégralement)
(volledig naam en adres te vermelden)

Reçu de :
Ontvangen van :

Breughellaan 31, Broekhem.

la somme de :
de som van : 90,00
T.V.A. N° :
B.T.W. Nr. : /

Cotisation :
Bijdrage : 74,38 €
T.V.A. :
B.T.W. : 15,62 €
Total :
Totaal : 90,00 €

pour l'examen de :
voor onderzoek van : LS

RAPPORT N° :
VERSLAG Nr. : 70/141212/02

pour le BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN,
voor TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN,

L'agent-visiteur :
De agent-onderzoeker : *W. K. Lambrecht*

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Antwerpen.

EAN:

Ref.:

Index:

Teller nr.

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: 346/140326/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Breughel laan 31
Broekelen

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: idem

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek:

12/12/2014

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (APAB art. 202) (K.B. 2.0.2000) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement.

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230V+N

V

Bescherming van de aansluiting automaat 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 6 mm²

Alg. schakelaar: type ADS

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12

; RA: 2 Ohm; RI tot 750 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

zie één draadschema en situatieplan.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen.

Notas: Herkeuring van de inbreuken van verslag nr. 346/140326/02

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT


1. De installatie is conform. De Ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/12/2019 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening


Rob Lambrechts

De directeur,





VERELLEN
BREUGELAAN 31
BROECHEM

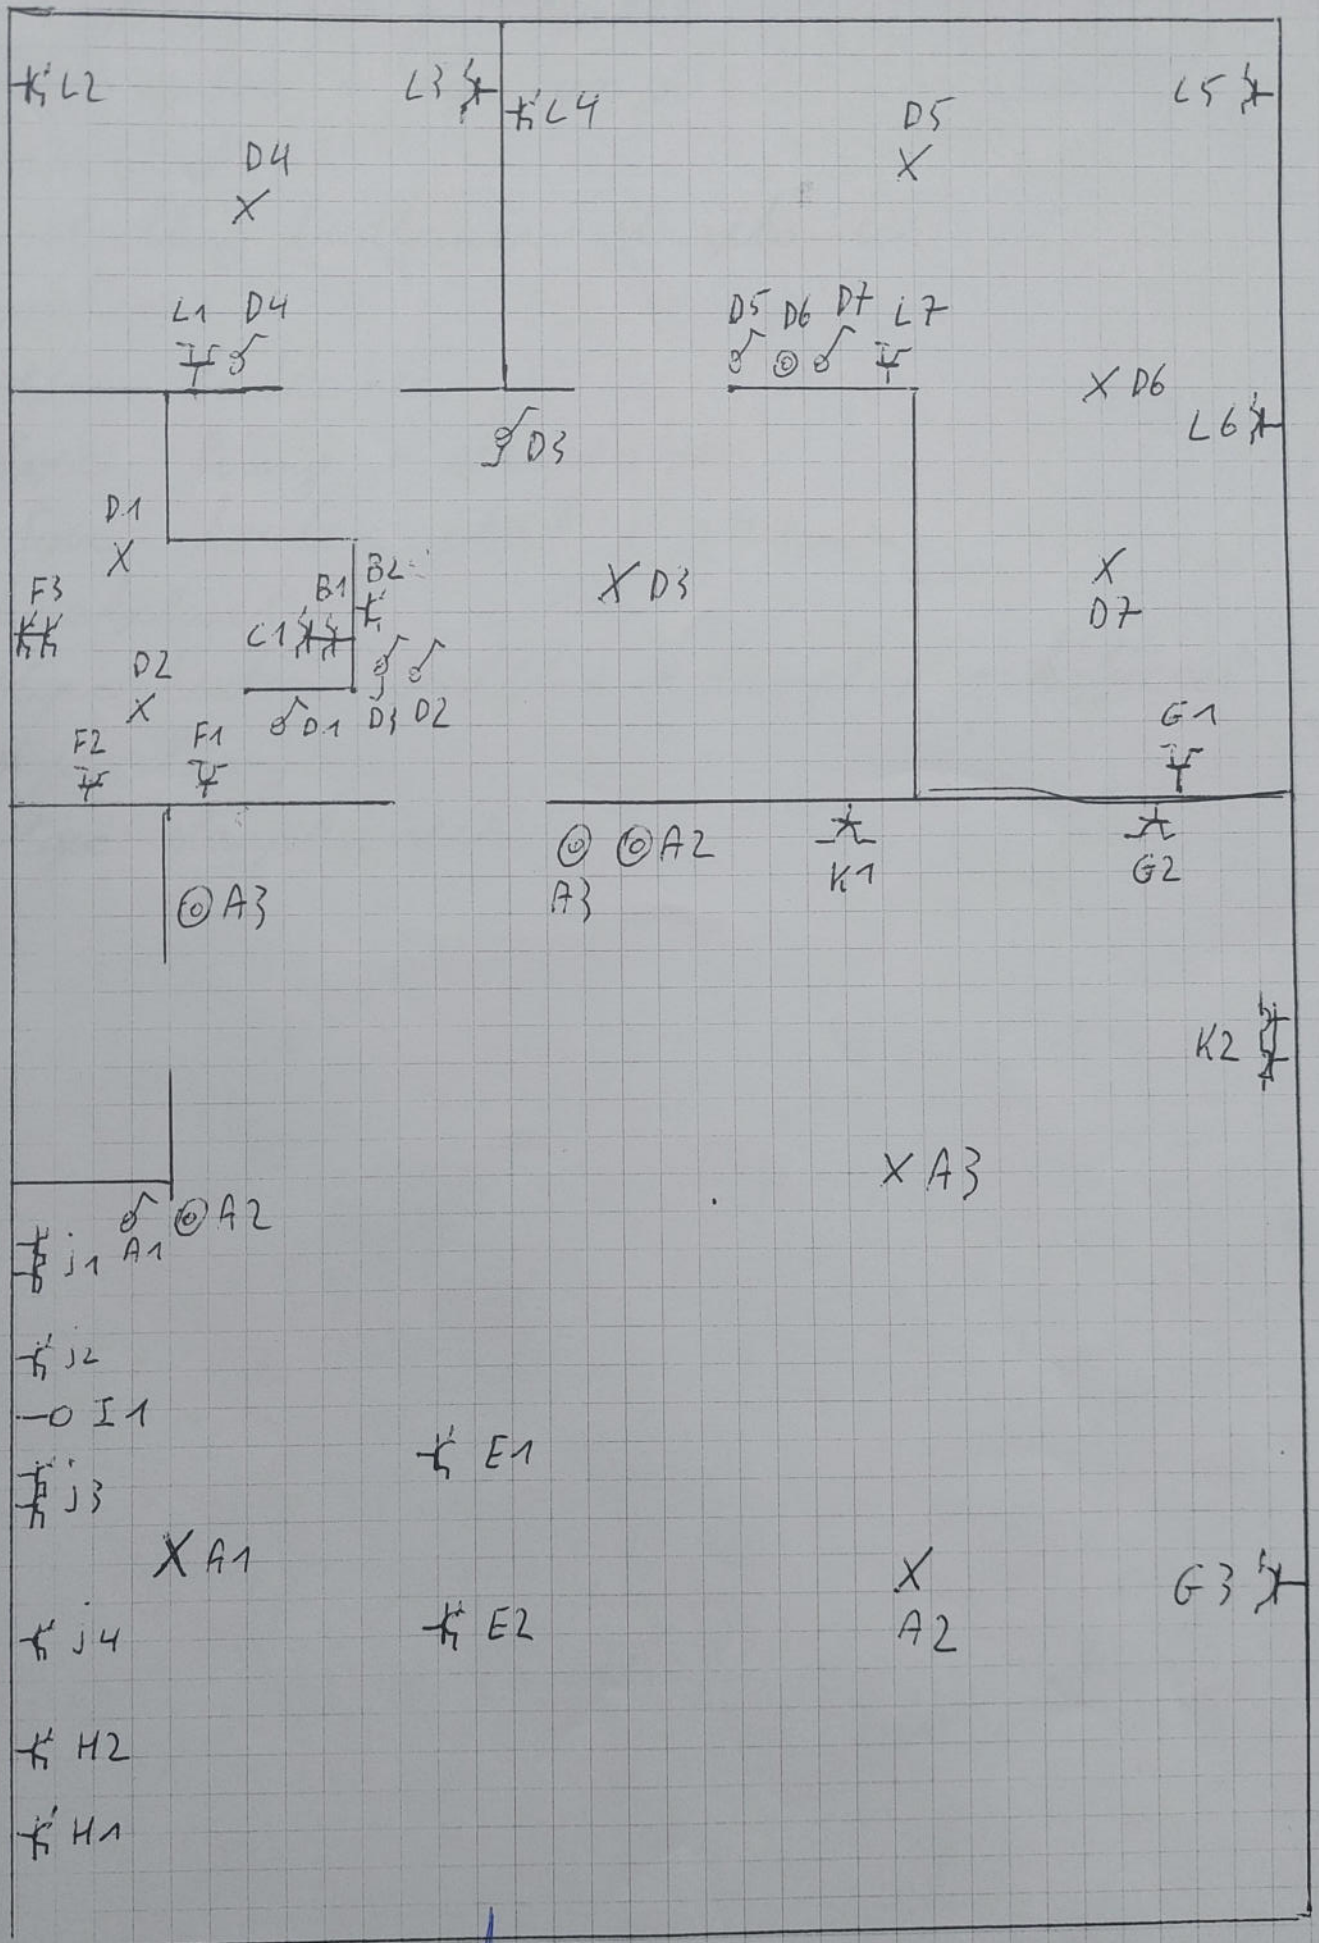

BTV
12/12/2014

- verlichting living + keuken
 - B wasmachine + stope gang
 - C droogkast
 - D verlichting badkamer + slaapkamers
 - E raatna
 - F stope. badkamer
 - G stope. living + slaapkamer
 - H stope. keuken yskast + vrieser
 - I kookplaat
 - J stope keuken werkblad + dampkap + kofferset
 - K stope living
 - L stope slaapkamers
- 11