

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0497 22 96 39
e-mail: CHRISTINE.BRYS1@TELENET.BE

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5488157
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/10/2020

Afdeling: ELE



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

BRYS CHRISTINE
KORTE VAN RUUSBROECKSTR 22
2018 ANTWERPEN 1

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 430 AKCAOGLU ATILLA
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Adres:
Installateur/verantw. werk: Naam: Adres: B.T.W.:
Adres installatie: BRYS CHRISTINE KORTE VAN RUUSBROECKSTR 22 1^{ste} Private HS-cabine: NEE
verdieping rechts ANTWERPEN 1 2018
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID:
EAN nr.: Leverancier: Teller nr.: 34639103 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: nvt

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 14/10/2020 Volgende controle binnen 12 maand of uiterlijk vóór 31/10/2021

Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ niet aanwezig ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: niet in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☒ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 8

Bord:
Diff. algemeen 2p. 40A 300mA
Diff. bijkomend 2p. 40A 30mA
1x aut. 2p. 20A 6mm² VOB
6x aut. 2p. 20A 2.5mm² VOB
1x aut. 2p. 16A 1.5mm² VOB

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 55 MOhm

Spreidingsweerstand: 16,41 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde

Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

rechtstreekse aanraking: in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

ASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

geen

Geen ééndraadschema en geen situatieschema

Gas en waterleidingen zijn niet geaard

Openingen in het bord af te dekken

Kringen in het bord te benoemen

BESLUIT


De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan **uiterlijk 1 jaar** ná hoger vermelde datum van dit controlebezoek.

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

Voor de Technisch Directeur,

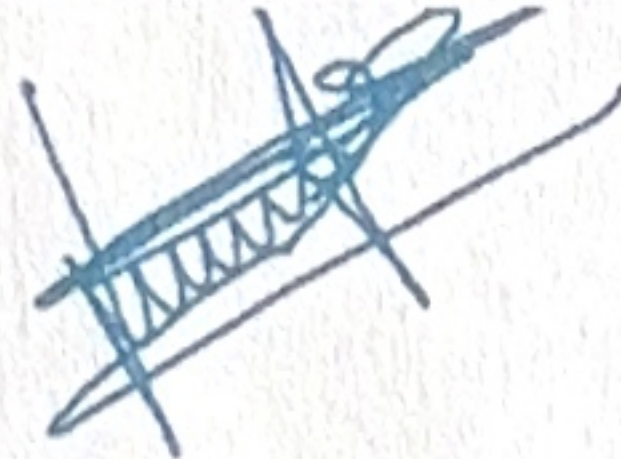

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: 0497 22 96 39 e-mail:
CHRISTINE.BRYS1@TELENET.BE



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: GA33
Verslagnr.: 5488156
Voorl. verslagnr.: -
Datum: 14/10/2020

BRYS CHRISTINE
KORTE VAN RUUSBROECKSTR 22
2018 ANTWERPEN 1

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE GASINSTALLATIE
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek: BRYS CHRISTINE KORTE VAN RUUSBROECKSTR 22 1^{ste} verdieping rechts
ANTWERPEN 1 2018

Datum van onderzoek: 14/10/2020

Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Opdrachtgever/installateur:

Aanwezige persoon: Brijs Christine
Eigendom van: Brijs Christine

ALGEMEENHEDEN

Dit verslag betreft een:

☐ gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling ☒ periodieke controle

De controle beperkt zich tot de punten hieronder beschreven, en is uitgevoerd volgens:

- reglementering : ☐ CODEX, tit. III, hfst. III, art. 23 ☐ K.B. : - ☐ Andere : -
- norm NBN : ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ D51-006 ☐ B61-001 ☒ B61-002

Installatie : ☒ residentieel ☐ industrieel ☐ tijdelijk/mobiel
☐ nieuw ☐ uitbreiding ☒ bestaand ☐ vervanging C.V.-ketel
Inhoud : ☒ conformiteit ☐ dichtheidscontrole leidingen ☐ visueel

GAS

Type : ☒ aardgas ☐ propaan/Butaan ☐ medisch gas ☐ ander gas
Voeding : ☒ openbaar net ☐ tank ☐ flessen ☐ ander

AANSLUITING

Plaats : Kelder
Gasteller n° : ITRON 24211730 Ean n° : - Cabine n° : -
Index : 4900 m³ Categorie : G4/Q6
Pmax : 200 mbar Maximale werkdruk (MOP) : 100 mbar
Type leiding : Staal diam. : 40, 32 mm zichtbare lengte : 4 meter
Hoofdkraan : ☒ ok ☐ niet ok diam. : - mm slag : -
Ontspanner : ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet van toepassing
Verbindingen : ☐ gelast/gesoldeerd ☒ schroefdraad ☐ mechanisch

VENTILATIE

☒ Lokaal gasteller : ☒ ok ☐ niet ok
☒ Stooklokaal : ☒ ok ☐ niet ok

STELLEN

e : ☒ C.V. ☐ oven ☐ kookplaat ☐ gasbrander ☐ ander : -
ling : zichtbare lengte : 3 meter niet zichtbare lengte : 5 meter
e : ☒ koper ☐ ijzer ☐ PE ☐ slangen diam. : Cu22, Cu28
bindingen : ☐ gelast/gesoldeerd ☐ schroefdraad ☒ mechanisch
an : ☒ ok ☐ niet ok diam. : DN of mm of "
ntificatie : ☐ oker-geel ☐ ander : -

Beschrijving toestellen :

merk	Type	Nominal vermogen (kW)	N°
WAILLANT	C33	24 kW	

DICHTHEIDSPROEF

Methode : ☒ visueel ☐ manometer ☒ gasdetector ☐ U-buis ☐ zeepoplossing
☐ teller ☐ niet uitgevoerd
Beproeingsdruk : 25 mbar Duur : 20 min
Drukverlies : ☒ nee ☐ ja debiet : - mbar/min
Lekken : ☒ nee ☐ ja ☐ niet gelokaliseerd ☐ gelokaliseerd
Verbindingen : ☐ niet ok ☒ ok

NOTA**INBREUKEN**

Geen.

BESLUIT

- ☒ Er werden geen lekken vastgesteld ☐ Er werden lekken vastgesteld
☒ De installatie is goedgekeurd. ☐ De installatie is afgekeurd.
☒ De installatie mag verder gebruikt worden. ☐ De installatie mag niet in dienst blijven
☒ De installatie is conform aan de voorschriften ☐ De installatie is niet conform een de voorschriften
☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker