



Electro-Test vzw/asbl
Erkend controleorganisme - Organisme de contrôle agréé
www.electro-test.be - info@electro-test.be

Maatschappelijke zetel/Siège social:
Kerkstraat 33 - 1620 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

Distributienetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution: Eandis

N° Teller / N° Compteur:

Verslag N° / N° Rapport: 930932/2

EAN Code:

Aard van onderzoek: AREI
Genre de contrôle: RGIE

85 87/86 87/88 88 95 97 270 271 276 276bis TT TN IT
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
Voorschriften netbeheerder
Prescription du gest. du réseau de distr.

Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle:

[930932/2 _ 2013-10-28]

Straatnaam + N° / Nom Rue + N°: Oeken de winterstraat 34

Installateur: Gino De Vocht bvba

Gemeente / Commune: Berchem

B.t.w./T.v.a.: 0479-519-696

Postcode / Code Postal: 2600

Ik/ C.I.:

Eigenaar / Propriétaire:

Adres / Adresse: Idem

Inspecteur: Haelewaters Roger

Datum van onderzoek / Date du contrôle: 28/10/2013

Onderzoek / Contrôle:

☐ Woning/Maison ☒ Apart: 1 ste verdieping ☐ Andere / Autre:

Spanning: 1N400V
Tension:

Meter / Bord verbinding: 6mm²
Liaison compteur-tableau:

Max. beveiliging:
Protection max.: 40 A

Aardelektrode: Pen / Piquets
Electrode de terre:

16.3 Ohm

Isolatie:
Isolément:

6.75 MOhm

Aantal verdeelborden:
Nombre de tableaux: 2

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:

Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 3/3

In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / Circuits terminaux	Test Δ In	1. Δ In	AREI / RGIE
40	300	A	Voor alle kringen	OK	OK	271
40	300	A	Kringen D - F	OK	OK	271
40	30	A	Kring F	OK	OK	271

Item invoegen

Visueel nazicht Algemeen / Contrôle Générale: OK

Directe aanraking / Contact direct: OK

Indirecte aanraking / Contact indirect: OK

Aansluitingen / Raccordements: OK

Potentiaalvereffeningen / Liaisons équipotentialles: OK

Inbreuken / Infractions

GEEN

NÉANT

Item invoegen

Bijkomende Inbreuken / Infractions supplémentaires:

Geen / Néant

Opmerkingen / Remarques:

Geen / Néant

Besluit / Conclusion:

[930932/2 - 2013-10-28]

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst blijven.

L'installation est conforme au RGIE et peut rester en service.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conforme avec l'installation.

☒ Item invoegen**Art. 271**

Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:



Controlebezoek op:


Visite de contrôle prévue:

28/10/2038

La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:

Voor de directeur, de inspecteur -
Pour le directeur, l'inspecteur:

Foto Installatie / Installation:

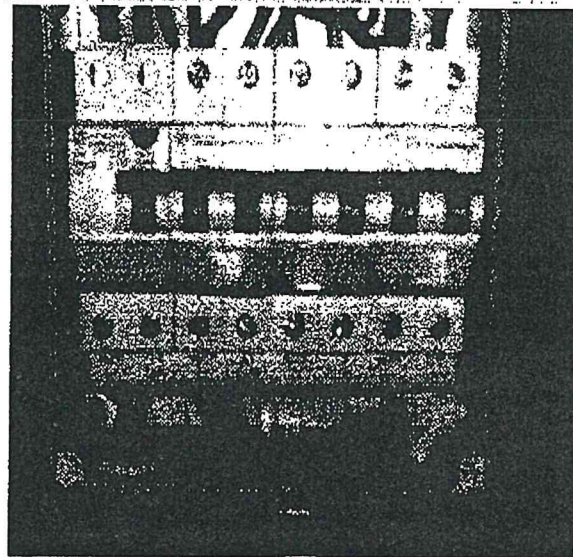☐ Items

VISUM (Datum / Date):

NOTE: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle-organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE: l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement la S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, d'où, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

DEXIA: 068-2117692-15

IBAN: BE79734112600033


BE0434.433.603

RAPP. ELS/EII.T.V.01 - 20.12.12

BIC: KREDBEBB

RPR BRUSSEL

KBC: 734-1126000-33

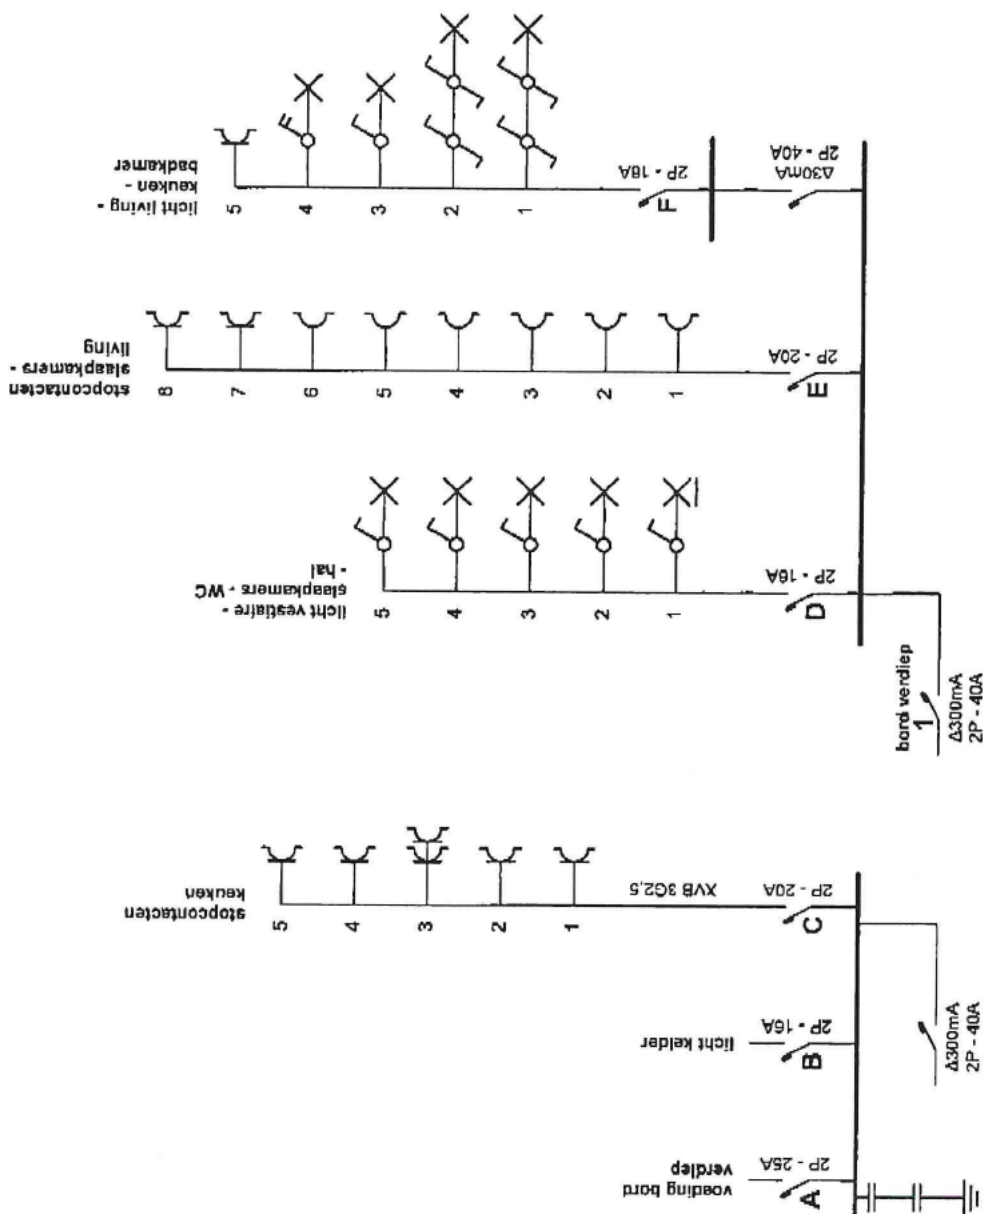

Erkend Organisme

Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Malsbroek
Tel.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Gino De Vocht B.V.B.A.
Basijnstraat 133
2590 Bertiaar
Tel.: 03 488 57 18 GSM: 0475 59 02 78
Fax: 03 366 57 81
e-mail: ginodevocht@telenet.be
BTW BE 0479.519.696

p. 1/3
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Electro-Test B.V.B.A.

Gino De Vocht


Kerkstraat 33

1820 Malsbroek

Tel.: 02 751 98 39

Fax: 02 751 52 09

e-mail: info@electro-test.be

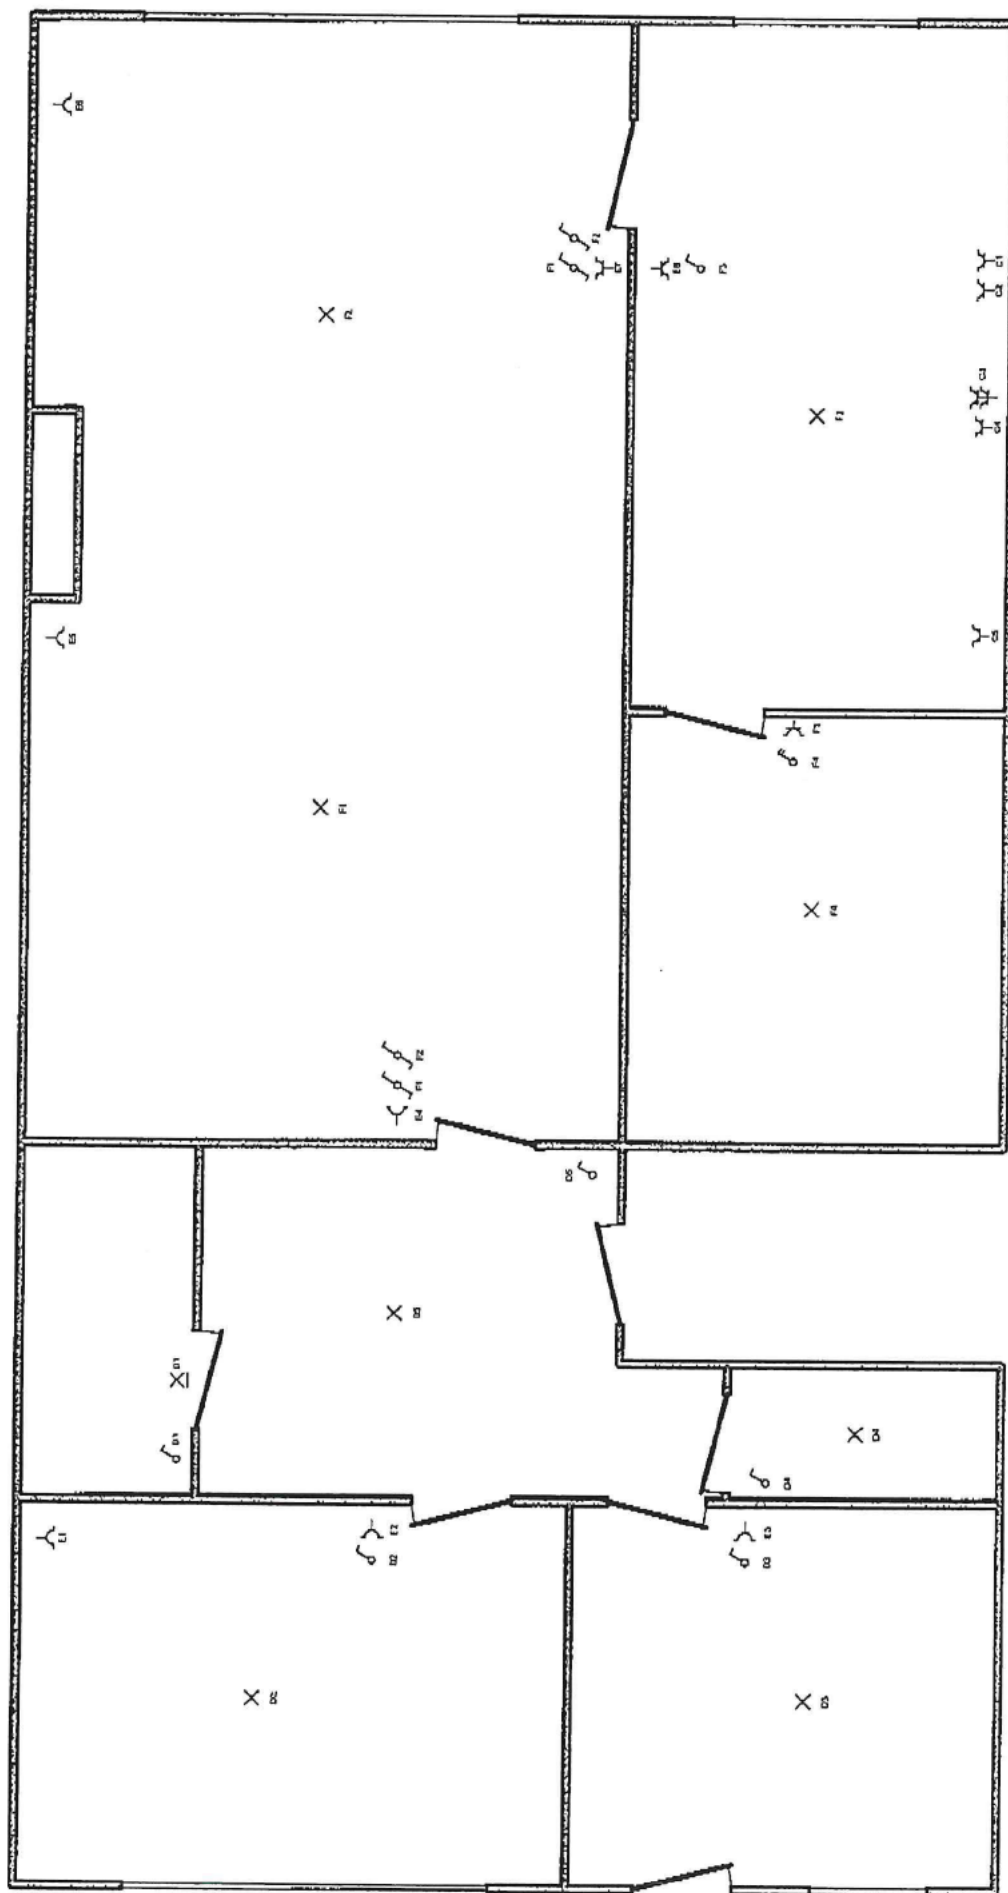

Erkend Organisme
Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tel.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Gino De Vocht B.V.B.A.
Bastijnstraat 133
2590 Berlaar
Tel.: 03 488 57 18 GSM: 0475 59 02 78
Fax: 03 366 57 81
e-mail: ginodevocht@telenet.be
BTW BE 0479.519.696

p. 2/3
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

Gino De Vocht

Vereniging van
Bouwers & Bouders
Vereniging van
Bouwers & Bouders

A: voeding bord verdiep

B: licht kelder

C: stopcontacten keuken

1: bord verdiep

D: licht vestiaire - slaapkamers - WC - hal

E: stopcontacten slaapkamers - living

F: licht living - keuken - badkamer

Erkend Organisme

Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Meisbroek
Tel.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie

**Installateur**

Gino De Vocht B.V.B.A.
Bastijnstraat 133
2590 Berlaar
Tel.: 03 488 57 18 GSM: 0475 58 02 78
Fax: 03 356 57 81
e-mail: ginodevocht@telenet.be
BTW BE 0479.519.696

p. 3/3

Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

Gino De Vocht

Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Meisbroek
Tel.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be